

施工説明書
スティックフィルター

SF-250UF/SF-500CJ/SF-500H

この度は、スティックフィルターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく施工していただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

	この記号は、禁止の行為を示しています。		この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
---	---------------------	---	--------------------------------

 注意

 禁止	劣化の原因となりますので、有機溶剤・化学薬品・油などを触れさせないでください。
	本製品に火気を近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
	フィルターが破れたものは使用しないでください。本製品の性能を維持できません。
	雨水以外の利用はしないでください。
	埋設中・撤去中は、深度方向に向かって左回転させないでください。脱落の原因になります。
 指示に従う	粘性土を掘削する場合は掘削後、孔壁に付着した掘削土砂をワイヤーブラシなどで掻き落としてください。
	ケイ砂の充填の際、締め固めを十分に行ってください。(水締めなど)


●規 格

品 名	上部フィルター	本体セット	延伸部材セット
品 番	SF-250UF	SF-500CJ	SF-500H
梱包内容	上部フィルター本体×1本 キャップ×1個 ジョイント×1個	本体(500mm)×2本 キャップ×1個 ジョイント×1個	本体(500mm)×2本
材 質	上部フィルター本体:PP+透水メッシュ キャップ:PP ジョイント:PVC	本体:PP+不織布 キャップ:PP ジョイント:PVC	本体:PP+不織布


施工される際にご用意いただく物

埋 戻 材	単粒度砕石(道路用砕石:S-20、S-13、S-05)(コンクリート用砕石:S2010、S1505)
充 填 材	ケイ砂4号、または相当品
接 続 継 手	塩ビパイプ:VP75
接 着 剤	塩ビパイプ用接着剤
埋戻材防護材	モルタル

●既設コンクリート枡への適用

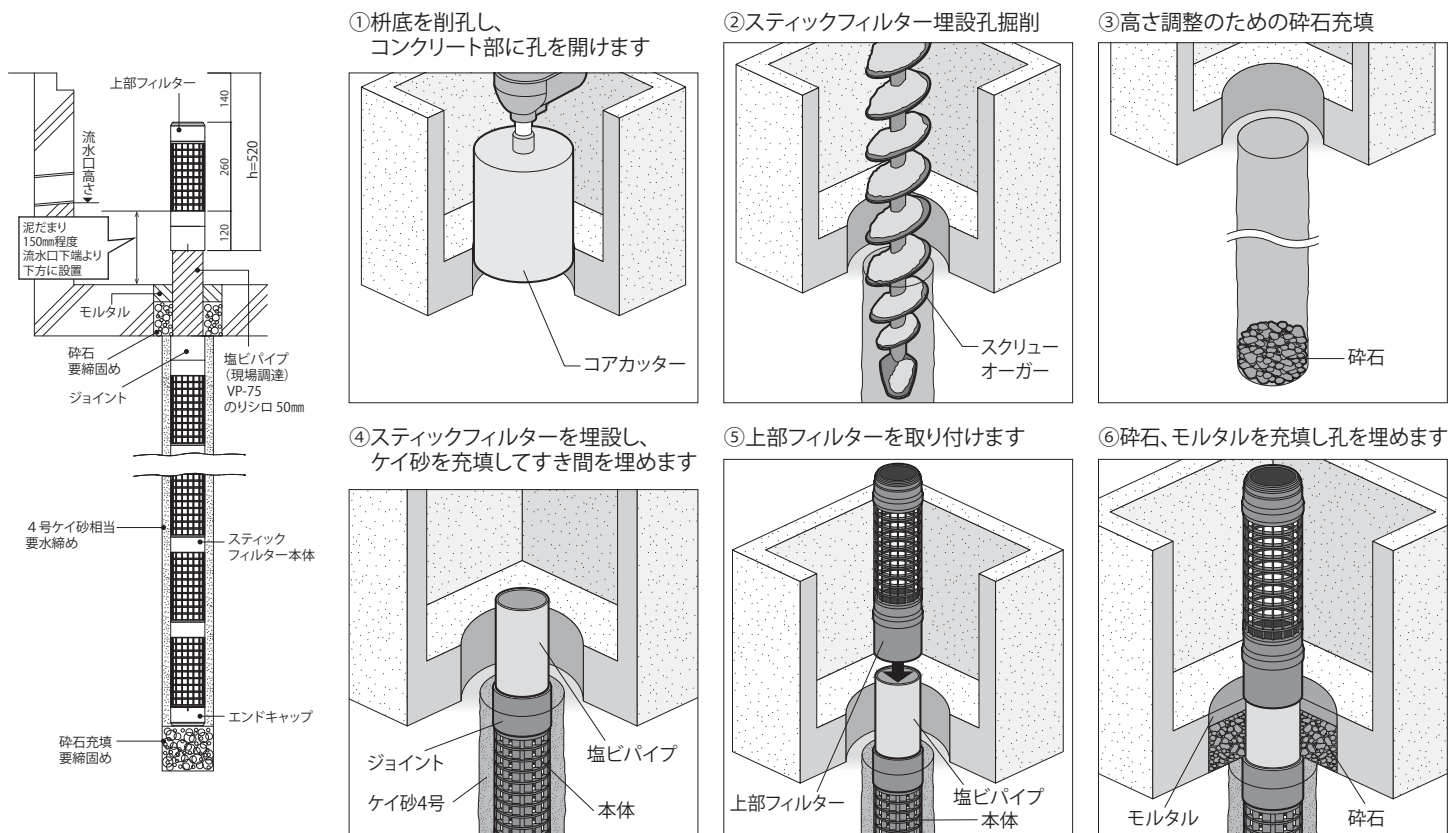

●宅内雨水排水経路への適用

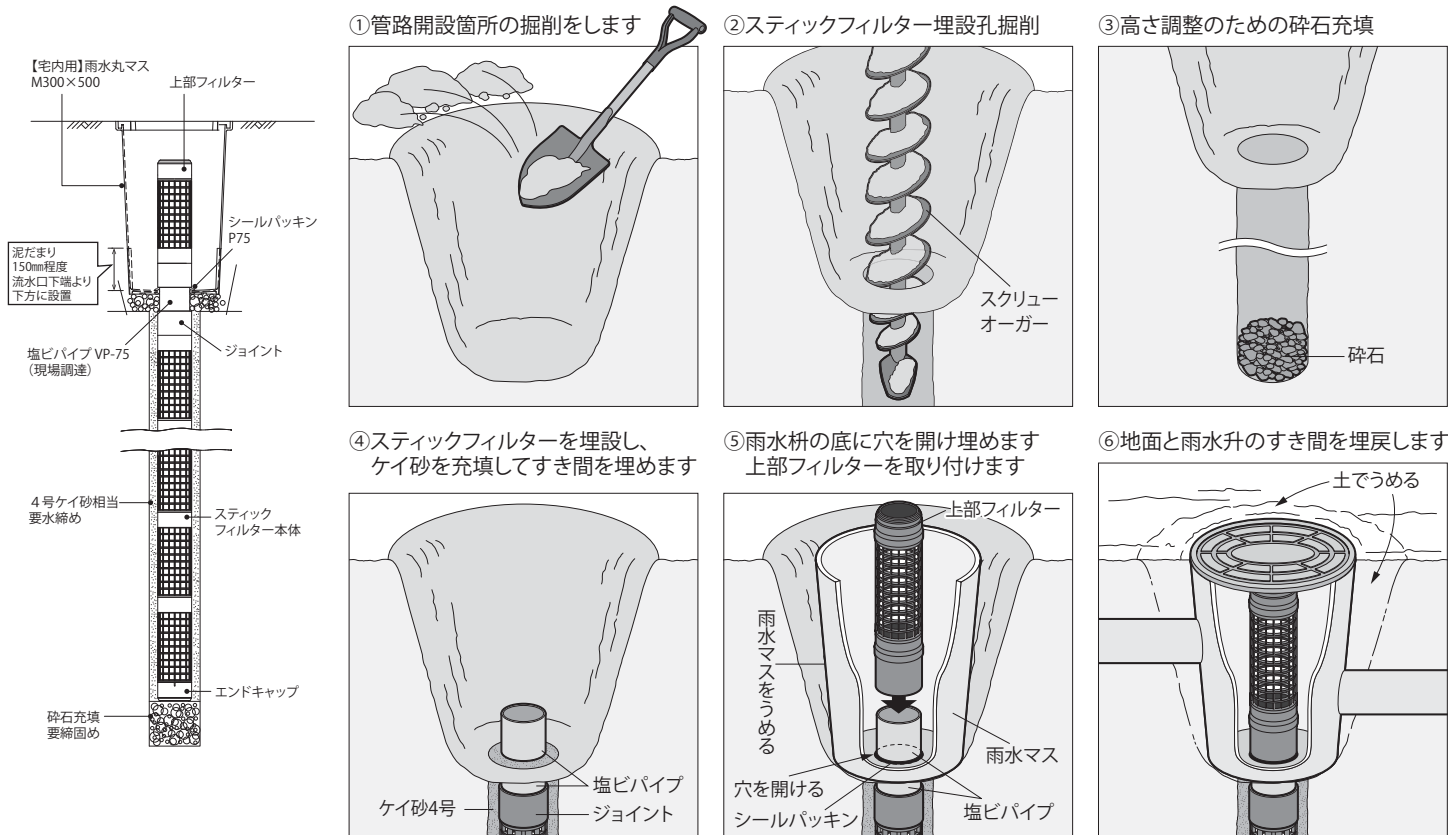

確かな技術と自由な発想

城東リプロン株式会社

アクセスにつきましては、ホームページをご覧ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

<http://www.lyprone.com/>

本社 〒104-0045 東京都中央区築地六丁目19番20号ニチレイ東銀座ビル9階

TEL.03-6281-5938 FAX.03-6281-5940